

BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL



Asserbo By Vandværk
Sekretariatet
Nyvej 6 A
3360 Liseleje

Analyserapport 180726-2
26. juli 2018
Blad 1 af 1

Att: Allan



Prøvetager: **Laboratoriet (DS/ISO19458)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE


Prøvelokation	Dato	Kl.	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Nyvej 26, Kro	23-07-18	13:10	18,8	< 1	15	42
Nyvej 21, Fakta	23-07-18	13:00	21,5	< 1	8	11
Tørvelodsvej 14	23-07-18	13:25	-	< 1	3	2
Afgang, værk	23-07-18	14:00	11,4	< 1	< 1	7

Metode: Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK. 975:
Taphane

i.m 20# 200

vejledende fra BEK 802.

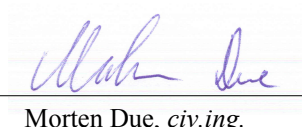

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.